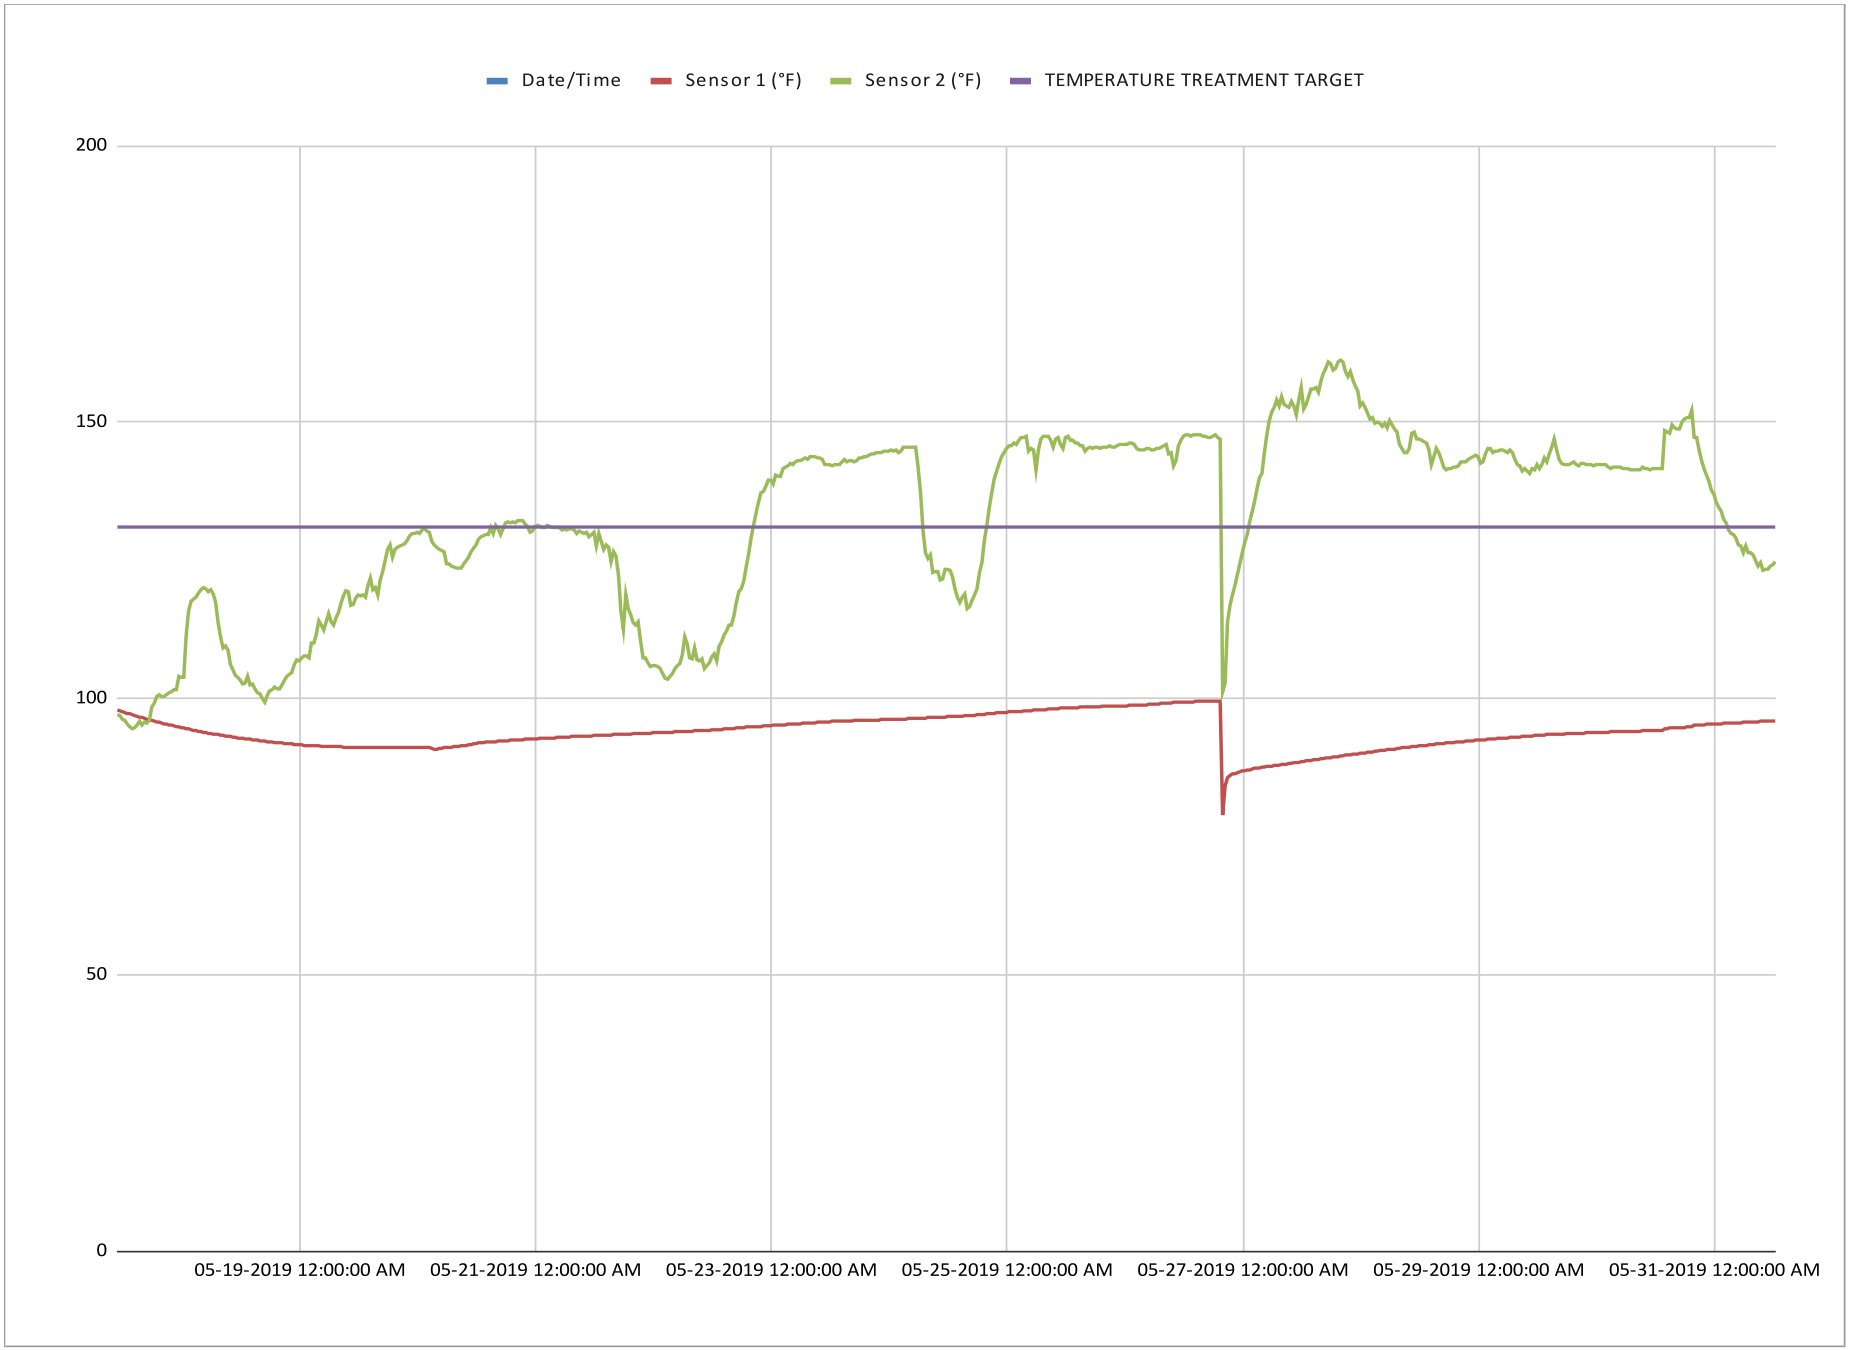
Date/Time
Sensor 1 (°F)
Sensor 2 (°F)
TEMPERATURE TREATMENT TARGET
200
150
100
50
0
05-19-2019 12:00:00 AM
05-21-2019 12:00:00 AM
05-23-2019 12:00:00 AM
05-25-2019 12:00:00 AM
05-27-2019 12:00:00 AM
05-29-2019 12:00:00 AM
05-31-2019 12:00:00 AM